

## Laboratorium voor Akoestiek



*Bepaling van de geluidabsorptie (nagalmkamer methode) van een gesleufd houten paneel type: 14-2, fabrikaat Parthos B.V.*

# Scandicwaal

## Laboratorium voor Akoestiek

*Bepaling van de geluidabsorptie (nagalmkamer methode) van een gesleufd houten paneel type: 14-2, fabrikaat Parthos B.V.*

Scandicwaal

opdrachtgever	Parthos BV Industrieterrein 25 5981 NK PANNINGEN
rapportnummer	A 3738-2-RA-001
datum	16 oktober 2019
referentie	TS/MH/HT/A 3738-2-RA-001
verantwoordelijke	Th.W. Scheers
opsteller	M.L.H. Hax +31 85 82 28 689 m.hax@peutz.nl

peutz bv, postbus 66, 6585 zh mook, +31 85 822 86 00, mook@peutz.nl, www.peutz.nl

kvk 12028033, opdrachten volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015

mook – zoetermeer – groningen – eindhoven – düsseldorf – dortmund – berlijn – leuven – parijs – lyon

## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Normstelling en richtlijnen</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Onderzochte constructie</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Metingen</b>	<b>7</b>
4.1	Meetmethode	7
4.2	Meetnauwkeurigheid	8
4.3	Omgevingscondities	9
4.4	Meetresultaten	9

Scandicwa

## 1 Inleiding

In opdracht van Parthos BV te Panningen zijn geluidabsorptiemetingen uitgevoerd aan een

**gesleufd houten paneel type: 14-2, fabrikaat Parthos B.V.**

De metingen zijn verricht in het Laboratorium voor Akoestiek van Peutz bv te Mook, zie figuur 1.



Voor het uitvoeren van bovengenoemde metingen is het Laboratorium voor Akoestiek erkend door de Raad voor Accreditatie (RvA).

De RvA is deelnemer in de EA MLA (**EA MLA: European Accreditation Organisation MultiLateral Agreement**: <http://www.european-accreditation.org>).

*EA: "Certificates and reports issued by bodies accredited by MLA and MRA members are considered to have the same degree of credibility, and are accepted in MLA and MRA countries."*

Scandicwa

## 2 Normstelling en richtlijnen

De metingen zijn uitgevoerd conform het kwaliteitshandboek van het Laboratorium voor Akoestiek en de volgende normen:

EN-ISO 354:2003<sup>1</sup> Acoustics Measurement of sound absorption in a reverberation room

Uit de meetresultaten welke in tertsen van 100 tot 5000 Hz worden weergegeven kunnen ook enkele ééngetalsaanduidingen worden berekend. Hiervoor worden de volgende normen gebruikt:

ISO 11654:1997 Acoustics Sound absorbers for use in buildings Rating of sound absorption

Scandicwa



<sup>1</sup> In deze norm is aangegeven dat in het rapport bij iedere meting de gemiddelde nagalmtijd van de lege nagalmkamer en van de nagalmkamer met het te onderzoeken materiaal per frequentieband aangegeven dient te worden. Om de opdrachtgever niet te belasten met een grote reeks cijfers welke niet relevant zijn om de kwaliteit van het product te beoordelen, zijn deze in dit rapport weggelaten. Uiteraard kunnen deze cijfers op verzoek van de opdrachtgever achteraf nog verstrekt worden.

### 3 Onderzochte constructie

Onderstaande gegevens zijn verstrekt door de opdrachtgever en/of verkregen uit eigen waarnemingen. De volgende materialen zijn gebruikt:

Parthos geperforeerd paneel type: 14-2	
materiaal:	MDF
afmeting:	2800 mm x 1008 mm
dikte:	18 mm
sleuf breedte:	2 mm
dam breedte:	14 mm
h.o.h. afstand sleuf:	16 mm
<p>aan de rugzijde zijn 24 velden met afmetingen van 300 x 300 mm aangebracht. In deze velden is de dikte van het MDF (= sleufdiepte) 7 mm. Deze velden zijn gevuld met absorptiemateriaal.</p>	
 <p>zichtzijde</p>	
 <p>rugzijde</p>	
absorptiemateriaal	
Materiaal:	gerecycled katoen
dikte:	20 mm
volumieke massa:	ca. 43 kg/m <sup>3</sup>
	

De volgende varianten zijn onderzocht (zie ook figuur 3).

1. opbouwhoogte 65 mm, spouw voorzien van 60 mm (3 x 20 mm) katoen.

*De gepresenteerde resultaten gelden alleen voor de hier beproefde monsters onder de laboratorium omstandigheden zoals omschreven. Het laboratorium kan geen uitspraak doen over de representativiteit van de onderzochte monsters. Voorliggend rapport is geldig zolang de toegepaste constructies en/of materialen ongewijzigd zijn.*

## 4 Metingen

De gemeten materialen (zie omschrijving hoofdstuk 3) zijn met de zichtzijde naar de meetruimte gekeerd en op de laboratoriumvloer geplaatst.

De meetopstelling is conform type A mounting ISO 354:2003, Annex B (Test specimen mountings for sound absorption tests). De randen rondom het monster zijn op de vloer afgetaped.

### 4.1 Meetmethode

De metingen zijn uitgevoerd volgens ISO 354 in de nagalmkamer van het Laboratorium voor Akoestiek van Peutz bv te Mook. De eigenschappen van de nagalmkamer worden in figuur 2 van dit rapport weergegeven.

Door middel van nagalmmetingen wordt van de nagalmkamer de nagalmtijd bepaald in twee situaties:

- wanneer de nagalmkamer leeg is;
- wanneer in de nagalmkamer het te onderzoeken materiaal is opgesteld.

Door het inbrengen van het te onderzoeken materiaal zal de nagalmtijd in de nagalmkamer in het algemeen korter worden.

De afname van de nagalmtijd is een maat voor de ingebrachte hoeveelheid absorptie.

Berekeningen en metingen worden uitgevoerd in 1/3octaaf bandbreedte van 100 tot 5000 Hz, overeenkomstig de normen. Waar van toepassing worden uit deze tertsbandwaarden octaafbandwaarden berekend.

Uit de nagalmmetingen van de lege nagalmkamer wordt het in de lege nagalmkamer aanwezige equivalente geluidabsorptieoppervlak  $A_1$  (per frequentieband) berekend volgens vergelijking 1 en uitgedrukt in  $m^2$ .

$$A_1 = \frac{55,3V}{cT_1} - 4Vm_1 \quad (1)$$

waarin :

$V$  = volume van de lege nagalmkamer [ $m^3$ ]

$T_1$  = de nagalmtijd in de lege nagalmkamer [sec.]

$m_1$  = "power attenuation coefficient" in de lege nagalmkamer,  
berekend volgens vergelijking 3 [ $m^{-1}$ ]

$c$  = de snelheid van geluid in lucht, berekend volgens vergelijking 2 [m/s]

$$c = 331 + 0,6t \quad (2)$$

waarin :

$t$  = temperatuur; de formule geldt voor temperaturen tussen 15 and 30 °C [°C]

$$m = \frac{\alpha}{10 \log(e)} \quad (3)$$

waarin :

$\alpha$  = "attenuation coefficient" berekend volgens ISO 9613-1

Op analoge wijze wordt het equivalente geluidabsorptieoppervlak  $A_2$  na het aanbrengen van het te onderzoeken monster volgens vergelijking 4 berekend en uitgedrukt in  $m^2$

$$A_2 = \frac{55,3 V}{c T_2} - 4 V m_2 \quad (4)$$

waarin :

$c$  en  $V$  dezelfde betekenis hebben als in vergelijking 1 en

$T_2$  = de nagalmtijd in de nagalmkamer na aanbrengen van het te onderzoeken monster [sec]

$m_2$  = "power attenuation coefficient" in de nagalmkamer na aanbrengen van het te onderzoeken monster, berekend volgens vergelijking 3 [ $m^{-1}$ ]

Het equivalente geluidabsorptieoppervlak  $A$  van het onderzochte monster wordt berekend volgens vergelijking 5 en uitgedrukt in  $m^2$

$$A = A_2 - A_1 \quad (5)$$

Wanneer het een monster betreft met een aaneengesloten oppervlak van 10 à 12,6  $m^2$  dan dient de geluidabsorptiecoëfficiënt  $\alpha_s$  te worden berekend volgens vergelijking 6:

$$\alpha = \frac{A}{S} \quad (6)$$

waarin:

$S$  = het oppervlak van het onderzochte monster [ $m^2$ ]

## 4.2 Meetnauwkeurigheid

De nauwkeurigheid van de berekende absorptiecoëfficiënten kan getalsmatig worden uitgedrukt in termen van herhaalbaarheid (binnen één laboratorium) en reproduceerbaarheid (tussen verschillende laboratoria).

De herhaalbaarheid is de waarde waaronder het absolute verschil tussen twee enkelvoudige meetresultaten, die zijn verkregen :



- met eenzelfde methode,
- met een identiek meetobject,
- onder gelijkblijvende omstandigheden van het laboratorium, uitvoering, apparatuur in een kort tijdsinterval, met een waarschijnlijkheid van 95% wordt verwacht te liggen.

Om inzicht te krijgen in de herhaalbaarheid van de absorptiemetingen in de nagalmkamer van Peutz bv te Mook zijn metingen uitgevoerd conform ISO 354: 2003 en is de herhaalbaarheid berekend volgens ISO 354:1985 Annex C.

Uit de berekende resultaten blijkt dat in het frequentiegebied van 100 t/m 200 Hz en bij 5000 Hz de herhaalbaarheid (r) maximaal 0,21 is. Voor de frequenties van 250 t/m 4000 Hz bedraagt de herhaalbaarheid maximaal  $r = 0,09$ .

#### 4.3 Omgevingscondities

In onderstaande tabel 1 zijn de ten tijde van de geluidabsorptiemetingen gemeten omgevingscondities weergegeven.

t4.1 Omgevingscondities tijdens de metingen

nagalmkamer	temperatuur [°C]	barometrisch druk [kPa]	relatieve vochtigheid [%]
leeg	19,8	100,6	63,3
met materiaal	19,8	100,6	61,3

#### 4.4 Meetresultaten

De resultaten van de absorptiemetingen worden weergegeven in onderstaande tabel t4.2 en in de figuur 4. Gemeten is in tertsbanden. De resultaten van de octaafbanden ontstaan door rekenkundige middeling van de resultaten van de tertsbanden. Verder zijn uit de per frequentieband berekende absorptiewaarden nog de volgende ééngetalsaanduidingen berekend en aangegeven:


- de "Sound Absorption Average SAA" volgens ASTM C423. Dit is het rekenkundig gemiddelde van de absorptiecoëfficiënten van de tertsen vanaf 200 Hz tot en met 2500 Hz, afgerond op 0,01;
- de "Weighted sound absorption coëfficiënt  $\alpha_w$ " volgens ISO 11654.

## t4.2 Meetresultaten


	geluidabsorptiecoëfficiënt $\alpha_s$	
meting	Parthos geperforeerd paneel type: 14-2	
record nr.	#254	
figuur nr	4	
frequentie [Hz]	1/3 oct.	1/1 oct.
100	0,10	
125	0,19	0,23
160	0,39	
200	0,50	
250	0,76	0,71
315	0,88	
400	0,98	
500	1,02	1,01
630	1,04	
800	0,91	
1000	0,84	0,84
1250	0,77	
1600	0,73	
2000	0,69	0,68
2500	0,62	
3150	0,52	
4000	0,43	0,44
5000	0,38	
$\alpha_w$	0,65(LM)	
SAA	0,81	

De gegeven absorptiecoëfficiënten mogen niet als materiaalconstanten gezien worden, daar de absorptie niet alleen afhangt van het materiaal zelf. De wijze van aanbrengen, de grootte van het materiaaloppervlak en de plaats ervan in de ruimte, beïnvloeden mede de absorptie.

Mook,



Th. Scheers  
Hoofd Laboratorium voor Akoestiek




dr. ir. M.L.S. Vercammen  
Directie

Dit rapport bevat 11 pagina's en 4 figuren.


PEUTZ bv  
Lindenlaan 41, NL-6584 AC MOLENHOEK (LB)

## OVERZICHT

Verdieping



Begane grond

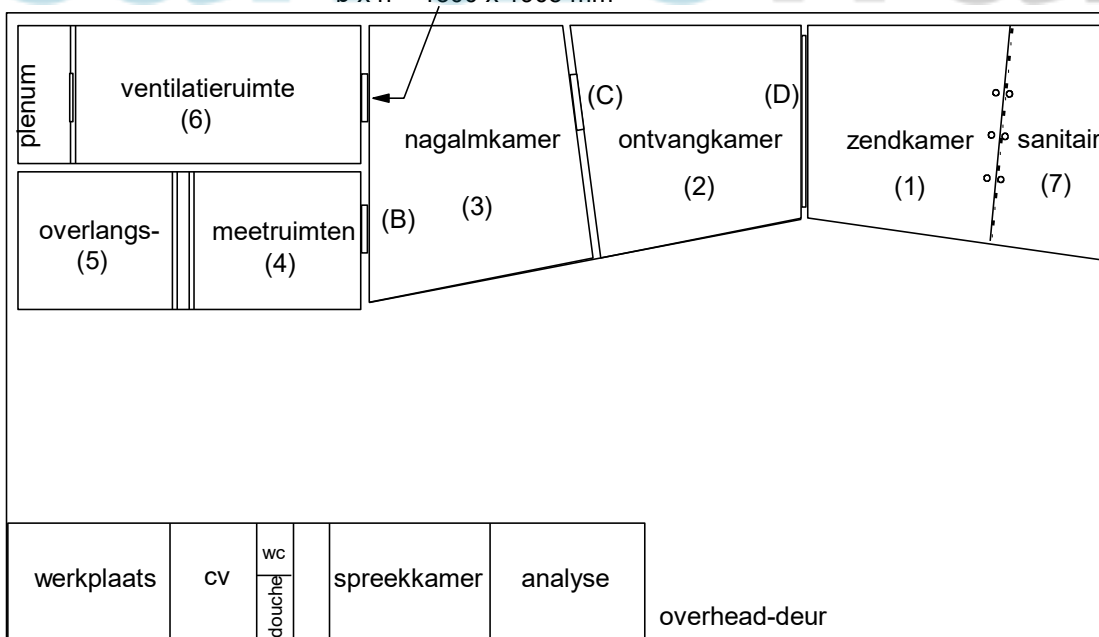


MEETOPENINGEN (b x h in mm):


- (B) 1000 x 2200 mm
- (C) 1500 x 1250 mm
- (D) 4300 x 2800 mm
- (E) 4000 x 4000 mm

0 1 2 3 4 5 m  
schaal

## NAGALMKAMER

r bij hoge α	0,13	0,04	0,04	0,02	0,02	0,08	-
r bij hoge α	0,09	0,02	0,01	0,02	0,02	0,04	-

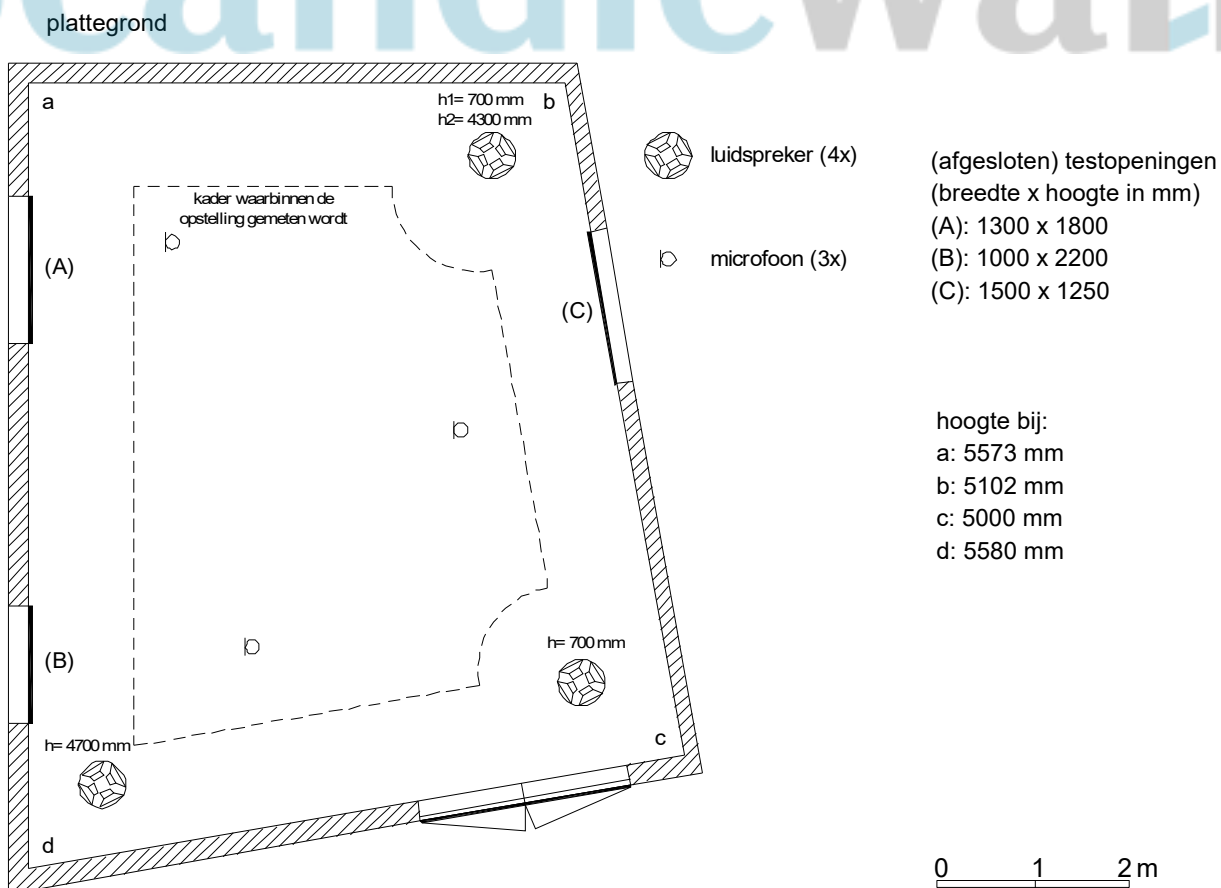




## GELUIDABSORPTIEMETING IN DE NAGALMKAMER CONFORM ISO 354:2003

Opdrachtgever: Parthos BV



### Gesleufd paneel type: 14-2



volume nagalmkamer: 214 m<sup>3</sup>

oppervlak monster: 11,31 m<sup>2</sup>

opbouwhoogte: 65 mm


gemeten in: Peutz Laboratorium voor Akoestiek

signaal: breedband ruis

bandbreedte: 1/3 octaaf

$\alpha_w$  (ISO 11654) = 0,65(LM)

SAA (ASTM - C423) = 0,81



	0,10	0,50	0,98	0,91	0,73	0,52
1/3 oct.	0,19	0,76	1,02	0,84	0,69	0,43
	0,39	0,88	1,04	0,77	0,62	0,38
1/1 oct.	0,23	0,71	1,01	0,84	0,68	0,44

publicatie is slechts toegestaan in de vorm van dit gehele blad

Mook, gemeten op 24-09-2019

rapport A 3738-2-RA

figuur 4